



Открытое акционерное общество
«Каменск-Уральский металлургический завод»

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий директор


Е.В. Головатая

« _____ » _____ 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

П.ПБ.09-2020

**О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОАО «КУМЗ»**

ДАТА ВВЕДЕНИЯ С _____ 2020 г.

ВЗАМЕН

Положение о пожарной безопасности на ОАО «КУМЗ»

Настоящий документ является собственностью ОАО «КУМЗ». Копирование и передача третьим лицам запрещена без согласия ОАО «КУМЗ».

П.ЛБ.09-2020

Содержание

1	Область применения	3
2	Термины и определения	3
3	Обозначения и сокращения	4
4	Общие положения	4
4.1	Основные направления деятельности предприятия в области пожарной безопасности	4
4.2	Основные задачи в области пожарной безопасности	5
4.3	Организационная структура пожарной безопасности на предприятии	6
5	Права и обязанности в области пожарной безопасности	8
6	Полномочия бюро по ПБ в области пожарной безопасности и ответственность за нарушения требований в области пожарной безопасности	13
7	Перечень документов, на которые даны ссылки	20
	Приложение А (обязательное). Форма бланка протокола заседания комиссии по проверке знаний ИТР ОАО «КУМЗ»	22
	Приложение Б (обязательное). Форма бланка протокола заседания комиссии по проверке знаний рабочих ОАО «КУМЗ»	23
	Приложение В (обязательное). Перечень документов, регламентирующие деятельность цеха в области пожарной безопасности (приказы, положения, инструкции и т.п.) на ОАО «КУМЗ»	24
	Приложение Г (обязательное). Требования пожарной безопасности для площадок временного хранения ГСМ	25
	Приложение Д (обязательное). Протокол о нарушении требований правил противопожарного режима в РФ	27
	Приложение Е (обязательное). Форма бланка предложения по пожарной безопасности	28
	Приложение Ж (обязательное). Форма бланка предписания по пожарной безопасности	29
	Приложение З (обязательное). Форма бланка акта об отказе дачи письменного объяснения и росписи в протоколе о нарушении	30

										Лист
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	2

П.ЛБ.09-2020**1 Область применения**

1.1 Настоящее Положение о пожарной безопасности ОАО «КУМЗ» (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями федеральных законов: «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21 декабря 1994 года, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года, а также «Правилами противопожарного режима в РФ», утвержденными Постановлением правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 года.

1.2 Положение устанавливает порядок организации и осуществления контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах предприятия, а также регулирует отношения в области пожарной безопасности между должностными лицами и работниками предприятия, между сторонними организациями и предприятием.

Обеспечение пожарной безопасности на объектах ОАО «КУМЗ» является одной из важнейших функций предприятия.

1.3 Лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица и работники предприятия, а также должностные лица и работники сторонних организаций, нарушившие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и данным Положением.

2 Термины и определения

2.1 В настоящем Положении применяют следующие термины с соответствующими определениями:

- пожарная безопасность – состояние защищенности личности и имущества предприятия от пожаров;
- пожар – неконтролируемое горение, причинившее материальный ущерб, вред жизни и здоровью работников предприятия;
- требования пожарной безопасности – специальные условия социального и технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации;
- нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности;
- противопожарный режим – правила поведения работниками на предприятии, порядок организации производства и содержания зданий (помещений), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности;
- нарушение противопожарного режима - несоблюдение требований правил пожарной безопасности (наличие сгораемого мусора, разливов масла, окурков, использование нестандартных электронагревательных приборов,

										Лист
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	3

П.ЛБ.09-2020

отсутствие разрешения на эксплуатацию электронагревательных приборов, ненадлежащая уборка территории и оборудования, отсутствие ПСП или их неисправность и т.п.).

- меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе, по выполнению требований пожарной безопасности;

- профилактика пожаров – совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий,

- нормативные документы по пожарной безопасности – Федеральные законы, технические регламенты и стандарты, а также действующие правила пожарной безопасности, инструкции и иные нормативные документы, содержащие обязательные и рекомендуемые требования пожарной безопасности;

- отдел надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России – орган, осуществляемый в установленном законодательством Российской Федерации порядке деятельность по проверке соблюдения предприятием и его работниками требований пожарной безопасности и принятия мер по результатам их проверок;

- бюро по пожарной безопасности – служба, осуществляющая деятельность по профилактике и проверке соблюдения структурными подразделениями предприятия и сторонними организациями требований пожарной безопасности и принятию мер по результатам проверок.

3 Обозначения и сокращения

ГСМ – горюче-смазочные материалы;

ДПД – добровольная пожарная дружина;

ИТР – инженерно-технические работники;

КЧС – комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

ООТ, ПБ и Э – отдел охраны труда, промышленной безопасности и экологии;

ПСП – первичные средства пожаротушения;

ПТК – пожарно-техническая комиссия;

ЧС – чрезвычайная ситуация.

4 Общие положения

4.1 Основные направления деятельности предприятия в области пожарной безопасности

4.1.1 Создание и содержание собственного структурного подразделения, осуществляющего надзор и контроль за соблюдением требований пожарной

										Лист
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	4

П.ЛБ.09-2020

безопасности и обеспечением противопожарного режима на предприятии и в его структурных подразделениях.

4.1.2 Разработка документов (приказов, распоряжений, инструкций, и т.д.), регламентирующих деятельность предприятия в области пожарной безопасности.

4.1.3 Разработка и выполнение мероприятий, направленных на соблюдение требований пожарной безопасности и обеспечения противопожарного режима на предприятии.

4.1.4 Контроль за устранением замечаний, выявленных в ходе проверок предприятия отделом надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России, ведение отчетной документации.

4.1.5 Совершенствование и содержание в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства пожаротушения, недопущение их использования не по назначению.

4.1.6 Реализация обязанностей, ответственности и прав в области пожарной безопасности.

4.1.7 Проведение противопожарной пропаганды и обучение работников предприятия мерам пожарной безопасности и действиям при пожаре.

4.1.8 Создание комиссии по предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности, осуществление контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности предприятия.

4.1.9 Создание и содействие деятельности добровольным пожарным дружинам, обучение членов ДПД мерам пожарной безопасности и действиям при пожаре.

4.1.10 Участие в работе штаба пожаротушения. Оказание помощи пожарной охране при тушении пожаров и проведение связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ.

4.1.11 Учет пожаров и их последствий. Проведение расследований причин возникновения пожаров и разработка мероприятий по недопущению подобных фактов в дальнейшем.

4.2 Основные задачи в области пожарной безопасности

4.2.1 Основные задачи предприятия в области пожарной безопасности:

- защита работников и материальных ценностей предприятия от пожара;
- создание системы пожарной безопасности предприятия (обучение работников предприятия мерам пожарной безопасности, обеспечение противопожарного режима и содержание помещений, зданий и территории предприятия), которая обеспечивает предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и своевременное обнаружение и тушение пожаров.

4.2.2 Основным условием обеспечения пожарной безопасности предприятия является:

										Лист
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	5

П.ЛБ.09-2020

- исключение контакта источника зажигания с горючей средой, т.е. выполнение системы предотвращения пожара. Анализ имеющихся на производстве источников зажигания и горючей среды, разработка комплекса организационно-технических мероприятий по исключению взаимодействия этих составляющих пожара;

- обеспечение предприятия (структурных подразделений) надежной противопожарной защитой, в особенности, если источники зажигания и горючая среда постоянно присутствуют по условиям технологического процесса.

4.3 Организационная структура пожарной безопасности на предприятии

4.3.1 На управляющего директора ОАО «КУМЗ» в области пожарной безопасности возлагаются задачи по организации создания системы пожарной безопасности на предприятии (Рисунок 1), установление противопожарного режима и обеспечение его соблюдения всеми работниками предприятия.

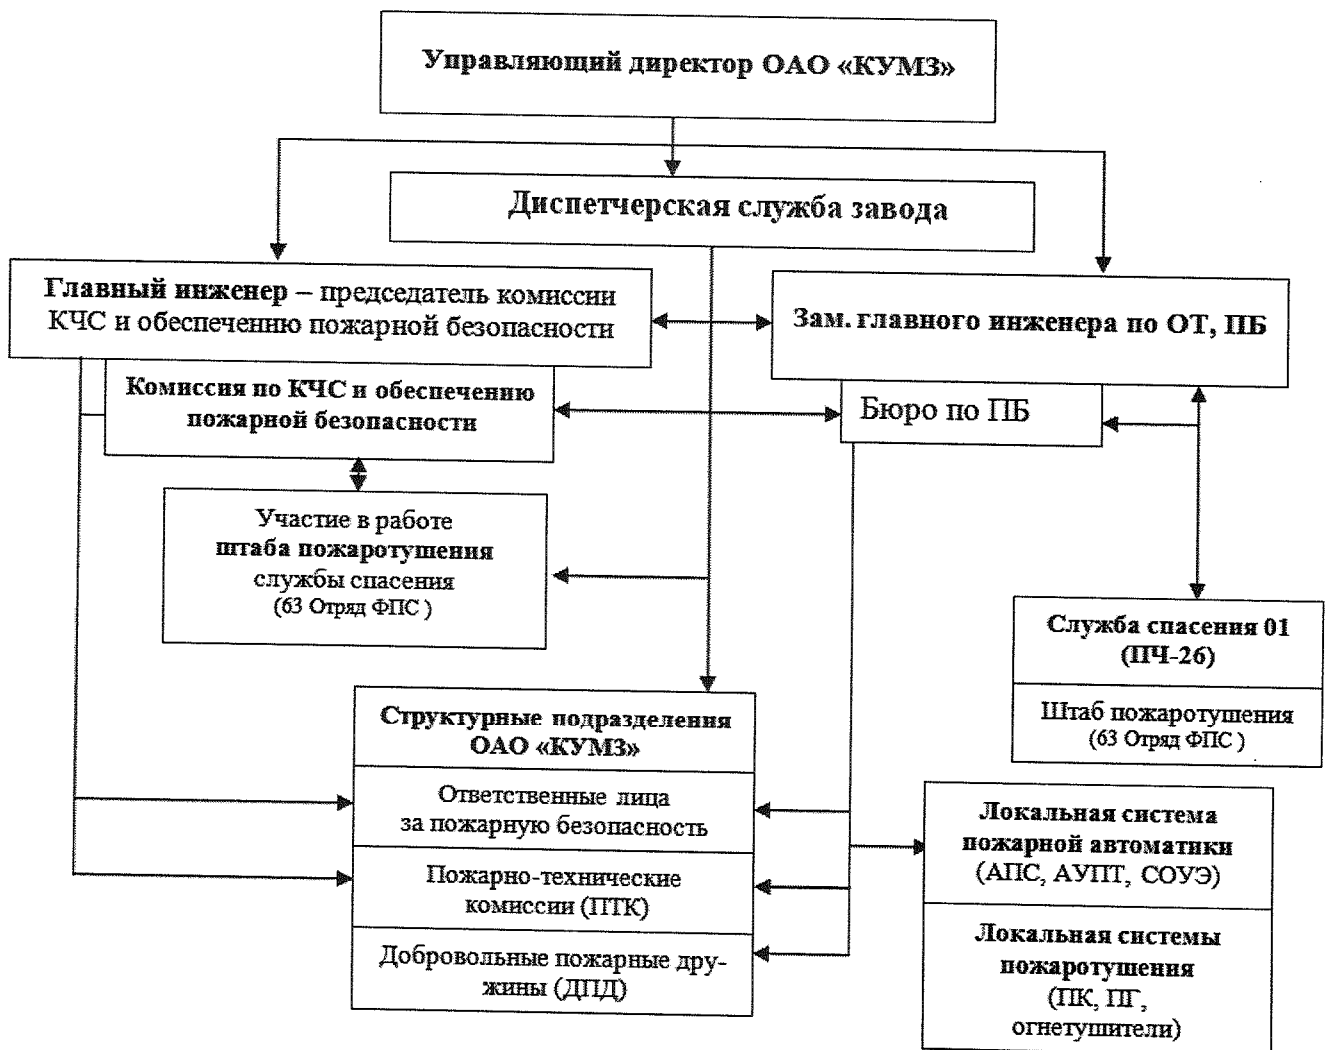


Рисунок 1 - Организационная структура пожарной безопасности на предприятии

										Лист
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	6

П.ЛБ.09-2020

4.3.2 На заводскую комиссию КЧС и ОПБ, на цеховые пожарно-технические комиссии возлагаются задачи по разработке и осуществлению мероприятий по предупреждению ЧС, пожаров и уменьшению ущерба от их возможных последствий (в том числе участие в работе штаба пожаротушения).

В своей деятельности комиссии КЧС и ОПБ руководствоваться «Положением о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ОАО «КУМЗ», цеховым ПТК «Положением о ПТК».

4.3.3 На диспетчерскую службу завода возлагаются задачи по оповещению аварийных служб завода, руководящего состава и должностных лиц при поступлении информации об угрозе и возникновении аварии, пожара или ЧС согласно схеме оповещения должностных лиц и аварийных служб ОАО «КУМЗ».

4.3.4 На бюро по пожарной безопасности возлагаются задачи:

- по координации действий по организации системы пожарной безопасности и установлении противопожарного режима на предприятии в целом и в структурных подразделениях;

- оказанию помощи в работе комиссии КЧС и ОПБ, ПТК;

- обучение мерам пожарной безопасности работников завода и проверка знаний;

- надзорные функции по осуществлению контроля за соблюдением работниками предприятия обязательных требований по пожарной безопасности и противопожарного режима;

- контроль за работоспособностью (техническое обслуживание) систем пожарной автоматики.

4.3.5 На добровольные пожарные дружины возлагаются задачи об организации контроля по выполнению обязательных требований пожарной безопасности, ликвидации пожара первичными средствами пожаротушения, эвакуации работников до прибытия пожарных подразделений.

В своей деятельности ДПД обязаны руководствоваться «Положением о добровольных пожарных дружинах».

4.3.6 На руководителей структурных подразделений (в том числе подрядных организаций) возлагаются функции по созданию системы пожарной безопасности в структурном подразделении, соблюдении обязательных требований пожарной безопасности и противопожарного режима.

4.3.7 Обязанности по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности и противопожарного режима возложены на каждого работника предприятия.

										Лист
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	7

П.ЛБ.09-2020**5 Права и обязанности в области пожарной безопасности**

5.1 Права и обязанности должностных лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности на предприятии и в структурных подразделениях

5.1.1 Обязанности руководящего состава предприятия в области пожарной безопасности (управляющий директор, главный инженер, заместители управляющего директора):

- требовать соблюдения требований «Правил противопожарного режима в РФ», данного положения и других регламентирующих документов в области пожарной безопасности, действующих на территории ОАО «КУМЗ»;

- корректировать и согласовывать документы (приказы, инструкции, планы мероприятий по повышению пожарной безопасности и т.п.), регламентирующие деятельность предприятия и структурных подразделений в области пожарной безопасности и обеспечения противопожарного режима;

- принимать, в пределах предоставленных полномочий, меры, направленные на повышение пожарной безопасности предприятия и в структурных подразделениях;

- осуществлять контроль за выполнением структурными подразделениями выданных предписаний отделом надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Свердловской области, ведению технической документации, т.е. выполнению и снятию с контроля выданных замечаний;

- оказывать содействие пожарной охране (штабу пожаротушения) при тушении пожаров на предприятии, устанавливать причины и условия их возникновения и развития, а также выявлять виновных лиц в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожара;

- организовывать и проводить расследование причин и обстоятельств возникновения пожаров, разрабатывать мероприятия по недопущению повторных пожаров, осуществлять контроль за выполнением указанных мероприятий по предупреждению пожаров;

- участвовать в работе комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, осуществлять контроль за выполнением решений комиссии по ЧС и ОПБ.

5.1.2 Права руководящего состава предприятия в области пожарной безопасности (управляющий директор, главный инженер, заместители управляющего директора):

- вносить на рассмотрение комиссии КЧС и ОПБ предложения по совершенствованию работы в области пожарной безопасности;

- требовать от начальников цехов, технических служб, главных специалистов, инженерно-технических работников и рабочих обязательного соблюдения Законодательства, «Правил противопожарного режима в РФ», данного положения и других руководящих документов по пожарной безопасности;

											Лист
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата		8

П.ЛБ.09-2020

- требовать от руководителей цехов, отделов и других подразделений прекращения эксплуатации зданий, сооружений, технологического оборудования, энергетических систем, вентиляционных установок и другого оборудования, которые не отвечают требованиям пожарной безопасности, в результате чего имеется реальная угроза возникновения пожара, угрожающего жизни и здоровью работников и порчи материальных ценностей предприятия;

- отстранять от работы инженерно-технических работников, рабочих и других лиц в, создающих угрозу возникновения чрезвычайной ситуации (пожара) или не соблюдающих требования пожарной безопасности;

- беспрепятственно посещать все цеха, отделы и другие подразделения предприятия для проверки противопожарного режима, выполнения требований руководящих документов и запланированных мероприятий в области пожарной безопасности.

5.1.3 Обязанности надзорного органа предприятия в области пожарной безопасности (зам.главного инженера по ОТ, ПБ и Э, начальник бюро по пожарной безопасности, ведущий инженер по ПБ, инженеры по ПБ):

- соблюдать требования «Правил противопожарного режима в РФ», данного положения и других регламентирующих документов в области пожарной безопасности, действующих на территории ОАО «КУМЗ»;

- разрабатывать и корректировать документы (приказы, инструкции, планы мероприятий по повышению пожарной безопасности и т.п.), регламентирующие деятельность предприятия и структурных подразделений в области пожарной безопасности и обеспечения противопожарного режима;

- организовывать работу по проведению пожарно-профилактических мероприятий и повышению пожарной безопасности в структурных подразделениях, осуществлять контроль за выполнением работниками предприятия обязательных требований пожарной безопасности и противопожарного режима;

- организовывать и проводить проверки на предмет соблюдения обязательных требований пожарной безопасности и противопожарного режима структурными подразделениями с оформлением и вручением должностным лицам Предложений, Предписаний и Протоколов;

- организовывать работу по осуществлению контроля за выполнением структурными подразделениями выданных предписаний отделом надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России;

- организовывать работу по проверке работоспособности существующих систем пожарной сигнализации, установок пожаротушения, противопожарного водоснабжения и противодымной защиты.

- принимать, в пределах предоставленных полномочий, меры, направленные на повышение пожарной безопасности предприятия;

- организовывать и проводить обучение работников предприятия мерам пожарной безопасности и действиям при возникновении пожаров, согласно разработанных программ. Итоги проверки знаний ИТР заносятся в «Протокол

										Лист
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	9

П.ПБ.09-2020

заседания комиссии по проверке знаний ИТР ОАО «КУМЗ», прошедших обучение по программе «Обучение ИТР ОАО «КУМЗ» мерам пожарной и действиям в случае возникновения пожара» (Приложение А), и рабочим в «Протокол заседания комиссии по проверке знаний рабочих ОАО «КУМЗ» прошедших обучение по программе «Обучение рабочих ОАО «КУМЗ» мерам пожарной и действиям в случае возникновения пожара» (Приложение Б);

- проводить подготовку добровольных пожарных дружин;
- организовывать и проводить расследование причин и обстоятельств возникновения пожаров, разрабатывать мероприятия по недопущению повторных пожаров, осуществлять контроль за выполнением указанных мероприятий по предупреждению пожаров;

- оказывать содействие пожарной охране (штабу пожаротушения) при тушении пожаров на предприятии, устанавливать причины и условия их возникновения и развития, а также выявлять виновных лиц в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожара;

- участвовать в работе комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, осуществлять контроль за выполнением решений комиссии по ЧС и ПБ.

5.1.4 Права надзорного органа предприятия в области пожарной безопасности (заместитель главного инженера по ОТ, ПБ и Э, начальник бюро по пожарной безопасности, ведущий инженер по пожарной безопасности, инженеры по пожарной безопасности):

- вносить на рассмотрение руководству предприятия предложения по совершенствованию работы в области пожарной безопасности и представлять предприятие в вышестоящих органах по вопросам пожарной безопасности;

- требовать от начальников цехов, технических служб, главных специалистов, инженерно-технических работников и рабочих обязательного соблюдения Законодательства, «Правил противопожарного режима в РФ», данного положения и других нормативных документов по пожарной безопасности;

- требовать от руководителей цехов, отделов и других подразделений прекращения эксплуатации зданий, сооружений, технологического оборудования, энергетических систем, вентиляционных установок и другого оборудования, которые не отвечают требованиям пожарной безопасности, в результате чего возникает реальная угроза возникновения пожара, угрожающего жизни и здоровью работников и порчи материальных ценностей предприятия;

- отстранять от работы инженерно-технических работников, рабочих и других лиц создающих угрозу возникновения чрезвычайной ситуации (пожара) или не соблюдающих требования пожарной безопасности;

- беспрепятственно посещать все цеха, отделы и другие подразделения предприятия для проверки противопожарного режима, выполнения требований нормативных документов и запланированных мероприятий в области пожарной безопасности.

										Лист
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	10

П.ПБ.09-2020

5.1.5 Обязанности должностных лиц и лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности в структурных подразделениях предприятия (начальник цеха, лица, ответственные за пожарную безопасность, председатель ПТК):

- соблюдать требования «Правил противопожарного режима в РФ», данного положения и других документов в области пожарной безопасности, действующих на территории ОАО «КУМЗ»;
- разрабатывать и корректировать документы (приказы, распоряжения и т.п.), регламентирующие деятельность структурного подразделения в области пожарной безопасности, инструкции по пожарной безопасности, планы мероприятий по повышению пожарной безопасности структурного подразделения и другие документы в области пожарной безопасности (Приложение В);
- организовывать работу по выполнению требований пожарной безопасности и поддержанию противопожарного режима в структурном подразделении, обеспечивать соблюдение мер пожарной безопасности при проведении огневых или пожароопасных работ;
- организовывать работу по устранению замечаний, указанных в предписаниях отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России, предложениях и предписаниях бюро по ПБ, назначению приказами ответственных лиц по устранению выявленных замечаний;
- организовывать контроль за техническим состоянием и исправностью первичных средств пожаротушения, своевременную замену неисправных (использованных) огнетушителей;
- обеспечивать на местах временного хранения ГСМ строгий противопожарный режим, согласно требованиям пожарной безопасности для площадок временного хранения ГСМ (Приложение Г);
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров на предприятии, устанавливать причины и условия их возникновения и развития, а также выявлять виновных лиц в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожара;
- принимать участие в проведении расследований причин и обстоятельств возникновения пожаров, разрабатывать предложения по недопущению повторных пожаров, осуществлять контроль за выполнением указанных мероприятий по предупреждению пожаров;
- принимать, в пределах предоставленных полномочий, меры, направленные на повышение пожарной безопасности структурного подразделения.

5.1.6 Права должностных лиц и лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности в структурных подразделениях предприятия (начальник цеха, лица, ответственные за пожарную безопасность, председатель ПТК):

- вносить на рассмотрение руководству структурного подразделения (предприятия) предложения по совершенствованию работы структурного

										Лист
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	11

П.ПБ.09-2020

подразделения в области пожарной безопасности;

- требовать от работников структурного подразделения обязательного соблюдения требований «Правил противопожарного режима в РФ» и других нормативных документов по пожарной безопасности;

- требовать от руководителя структурного подразделения (предприятия) прекращения эксплуатации зданий, сооружений, технологического оборудования, энергетических систем, вентиляционных установок и другого оборудования, которые не отвечают требованиям пожарной безопасности, в результате чего возникает реальная угроза возникновения пожара, угрожающего жизни и здоровью работников структурного подразделения;

- отстранять от работы рабочих и других лиц, создающих угрозу возникновения чрезвычайной ситуации (пожара) или не соблюдающих нормы, правила, инструкции, Федеральные законы о пожарной безопасности и другие нормативные документы в области пожарной безопасности.

5.1.7 Обязанности должностных лиц сторонних организаций, работающих на территории ОАО «КУМЗ», в области пожарной безопасности:

- соблюдать требования «Правил противопожарного режима в РФ», данного положения, инструкций по пожарной безопасности, действующих на предприятии и других регламентирующих документов в области пожарной безопасности, действующих на территории ОАО «КУМЗ»;

- организовывать работу по выполнению требований пожарной безопасности и поддержанию противопожарного режима работниками своей организации, обеспечивать соблюдение мер пожарной безопасности;

- организовывать работу по устранению замечаний, указанных предложениях и предписаниях бюро по ПБ, назначать приказами ответственных лиц по устранению выявленных замечаний;

- оказывать содействие в установлении причин и условий возникновения и развития пожара, а также выявлять виновных лиц в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожара.

5.1.8 Права должностных лиц сторонних организаций, работающих на территории ОАО «КУМЗ», в области пожарной безопасности:

- вносить на рассмотрение руководству структурного подразделения (предприятия) предложения по совершенствованию работы структурного подразделения или предприятия в области пожарной безопасности;

- отстранять от работы рабочих и других лиц своих организаций, создающих угрозу возникновения чрезвычайной ситуации (пожара) или не соблюдающих нормы, правила, инструкции, а также Федеральные законы о пожарной безопасности.

5.1.9 Обязанности рабочих предприятия и рабочих сторонних организаций, работающих на территории ОАО «КУМЗ», в области пожарной безопасности:

- соблюдать требования «Правил противопожарного режима в РФ», данного положения, инструкций по пожарной безопасности, действующих на предприятии и других регламентирующих документов в области пожарной

										Лист
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	12

П.ПБ.09-2020

безопасности, действующих на территории ОАО «КУМЗ»;

- в случае обнаружения пожара сообщать о нем в подразделение пожарной охраны, дежурному диспетчеру предприятия, согласно схеме оповещения должностных лиц и аварийных служб ОАО «КУМЗ» при возникновении пожара, и принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

5.1.10 Права рабочих предприятия и рабочих сторонних организаций, работающих на территории ОАО «КУМЗ»:

- на защиту их жизни и здоровья в случае пожара. Возмещение причиненного пожаром ущерба работникам предприятия осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством;

- вносить на рассмотрение руководству структурного подразделения (предприятия, организации) предложения по совершенствованию работы структурного подразделения (предприятия) в области пожарной безопасности;

- требовать от руководителя структурного подразделения (предприятия, организации) прекращения эксплуатации зданий, сооружений, технологического оборудования, энергетических систем, вентиляционных установок и другого оборудования, которые не отвечают требованиям правил пожарной безопасности, нормам и инструкциям по пожарной безопасности, в результате чего возникает реальная угроза возникновения пожара, угрожающего жизни и здоровью работников структурного подразделения.

6 Полномочия бюро по ПБ в области пожарной безопасности и ответственность за нарушения требований в области пожарной безопасности

6.1 За нарушение требований пожарной безопасности на предприятии применяются меры экономического воздействия к нарушителям в области пожарной безопасности (депремирование работников ОАО «КУМЗ», штрафы подрядным организациям), на основании оформленных документов по пожарной безопасности:

- «Протокол о нарушении требований правил противопожарного режима в РФ» (Приложение Д);

- претензия по ПБ на подрядную организацию, за нарушения требований правил противопожарного режима в РФ, согласно оформленного «Протокола»;

- «Предложение по пожарной безопасности» (Приложение Е);

- «Предписание по пожарной безопасности» (Приложение Ж).

6.2 Привлечение работников предприятия к ответственности за допущенные нарушения в области пожарной безопасности

6.2.1 При выявлении фактов нарушений требований пожарной безопасности или противопожарного режима работником предприятия (курение вне отведенных для этого мест, эксплуатация нестандартных (самодельных)

										Лист
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	13

П.ЛБ.09-2020

нагревательных приборов, использование средств пожаротушения не по назначению, проведение огневых работ с нарушением требований пожарной безопасности и т.п.) инженером по пожарной безопасности с данного лица берется письменное объяснение по факту нарушения и составляется «Протокол о нарушении требований правил противопожарного режима в РФ».

Отказ нарушителя от росписи в протоколе и дачи письменного объяснения фиксируется в протоколе, составляется акт (Приложение 3) о факте нарушения и отказа от подписи в Протоколе, который подтверждается двумя свидетелями.

Отказ нарушителя от росписи в протоколе и дачи письменного объяснения не является основанием не для принятия к нему мер ответственности.

6.2.2 При рассмотрении данного протокола начальником бюро пожарной безопасности предлагаются меры воздействия к нарушителю, согласно таблице критериев ответственности за допущенные нарушения в области пожарной безопасности на ОАО «КУМЗ».

Протокол подписывает начальник бюро по ПБ.

6.2.3 На основании составленного протокола нарушитель привлекается к ответственности.

При повторном выявлении нарушений требований правил противопожарного режима данным работником, к нему применяются более жесткие меры воздействия, согласно таблице критериев ответственности за допущенные нарушения в области пожарной безопасности на ОАО «КУМЗ».

При неоднократном (более трех) выявлении нарушений требований правил противопожарного режима данным работником, премия (бонус) ему не выплачивается, а в отношении самого работника ставится вопрос о соответствии его занимаемой должности и (или) об его увольнении с предприятия.

6.3 Привлечение должностных лиц структурных подразделений предприятия и лиц, ответственных за противопожарное состояние в структурных подразделениях, к ответственности за допущенные нарушения в области пожарной безопасности

6.3.1 При выявлении фактов нарушений требований пожарной безопасности или противопожарного режима (курение вне отведенных для этого мест, допущение использования средств пожаротушения не по назначению, эксплуатация нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов, проведение огневых работ с нарушением требований пожарной безопасности, и т.п.) инженером по пожарной безопасности с должностного лица структурного подразделения или лица, ответственного за противопожарное состояние в данном структурном подразделении, берется письменное объяснение по факту нарушения и составляется «Протокол о нарушении требований правил противопожарного режима в РФ».

Процедура привлечения к ответственности должностных лиц структурных подразделений и лиц, ответственных за противопожарное состояние в

										Лист
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	14

П.ПБ.09-2020

структурных подразделениях, аналогична привлечению работников предприятия к ответственности за допущенные нарушения в области пожарной безопасности.

6.3.2 За невыполнение «Предложения по пожарной безопасности» или «Предписания по пожарной безопасности» в указанные сроки виновные должностные лица и лица, ответственные за противопожарное состояние в структурных подразделениях, привлекаются к ответственности согласно таблице критериев ответственности за допущенные нарушения в области пожарной безопасности на ОАО «КУМЗ».

6.4 Привлечение рабочих, должностных и ответственных лиц сторонних организаций к ответственности за допущенные нарушения в области пожарной безопасности

6.4.1 При выявлении фактов нарушений требований пожарной безопасности или противопожарного режима работниками сторонних организаций (курение вне отведенных для этого мест, наличие окурков, эксплуатация нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов, использование средств пожаротушения не по назначению, проведение огневых работ с нарушением требований пожарной безопасности, не выполнение Предложений и Предписаний по пожарной безопасности т.п.) инженером по пожарной безопасности с данного лица берется письменное объяснение по факту нарушения и составляется «Протокол о нарушении требований правил противопожарного режима в РФ».

К «Протоколу о нарушении требований правил противопожарного режима в РФ» в обязательно прикладывается копия заводского пропуска, для уточнения и фиксации, данных нарушителя.

Отказ нарушителя от росписи в протоколе и дачи письменного объяснения фиксируется в протоколе, составляется соответствующий акт отказа от подписи и о факте нарушения, который подтверждается двумя свидетелями.

Отказ нарушителя от росписи в протоколе и дачи письменного объяснения не является основанием не для принятия к нему мер ответственности.

6.4.2 По факту нарушения в адрес руководителя сторонней организации направляется «Претензия» с приложением копий протокола и других необходимых документов по данному нарушению. В течение семи банковских дней с момента получения документов сторонняя организация должна оплатить штраф ОАО «КУМЗ» за работника, нарушившего требования пожарной безопасности, согласно таблице критериев ответственности за допущенные нарушения в области пожарной безопасности на ОАО «КУМЗ».

6.4.3 Уплата штрафа не освобождает виновных лиц от обязанности устранения допущенных ими нарушений, возмещению ущерба и несению иной гражданской правовой ответственности.

6.4.4 За невыполнение «Предложения по пожарной безопасности» или «Предписания по пожарной безопасности» в указанные сроки виновные

										Лист
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	15

П.ПБ.09-2020

должностные лица и лица, ответственные за противопожарное состояние привлекаются к ответственности согласно таблице критериев ответственности за допущенные нарушения в области пожарной безопасности на ОАО «КУМЗ».

6.5 Документы, оформляемые бюро по пожарной безопасности при выявлении фактов нарушения требований пожарной безопасности или противопожарного режима

6.5.1 При выявлении фактов нарушения требований пожарной безопасности или противопожарного режима инженером по пожарной безопасности оформляется «Предложение по пожарной безопасности» на представителя структурного подразделения (ответственного за пожарную безопасность) завода или сторонней организации.

«Предложение по пожарной безопасности» является документом, обязательным для исполнения структурными подразделениями предприятия и сторонними организациями, оформляется в двух экземплярах.

«Предложение по пожарной безопасности» выписывается от имени инженера по пожарной безопасности, в котором указываются мероприятия режимного характера (очистка оборудования от прожированности, уборка стораемого мусора и т.п.) с обязательной ссылкой на пункты «Правил противопожарного режима в РФ» и другие нормативные документы в области пожарной безопасности. Также устанавливаются сроки устранения указанных замечаний, но не более пяти рабочих дней.

Один экземпляр «Предложения по пожарной безопасности» вручается представителю структурного подразделения (мастеру, начальнику участка), сторонней организации (мастеру, начальнику участка, руководителю), второй экземпляр остается у инженера по ПБ для контроля.

После устранения всех указанных замечаний «Предложение по пожарной безопасности» закрывается инженером по пожарной безопасности, и все документы хранятся в течение 3 месяцев в бюро по ПБ.

Если указанные замечания не устранены в установленный срок и отсутствуют объективные причины не выполнения «Предложения по ПБ», то выписывается новое «Предложение по пожарной безопасности» с новыми сроками, а на ответственное лицо оформляется «Протокол о нарушении требований правил противопожарного режима в РФ».

6.5.2 При выявлении фактов нарушения требований пожарной безопасности или противопожарного режима, требующих материальных затрат или приобретение материалов оформляется «Предписание по пожарной безопасности».

«Предписание по пожарной безопасности» является документом, обязательным для исполнения структурными подразделениями предприятия, сторонними организациями, оформляется в двух экземплярах, и выписывается от имени главного инженера.

										Лист
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	16

П.ПБ.09-2020

В «Предписании по пожарной безопасности» устанавливаются сроки устранения указанных нарушений. Один экземпляр «Предписания по пожарной безопасности» вручается руководителю структурного подразделения, второй экземпляр остается у инженера по ПБ для контроля.

После устранения всех указанных замечаний, «Предписание по пожарной безопасности» и все документы хранятся в течение 3 месяцев в бюро по ПБ.

Если указанные замечания не устранены в установленный срок и отсутствуют объективные причины не выполнения «Предписания по пожарной безопасности», то выписывается новое «Предписание по пожарной безопасности» с новыми сроками, а на ответственное лицо оформляется «Протокол о нарушении требований правил противопожарного режима в РФ».

6.5.3 При проведении рейдов по пожарной безопасности, плановой проверки структурных подразделений на предмет соответствия их требованиям пожарной безопасности при выявлении фактов нарушения требований пожарной безопасности или противопожарного режима оформляется, в зависимости от характера нарушения (режимный характер или грубое нарушение) оформляется «Предложение по пожарной безопасности» или «Предписание по пожарной безопасности».

Дальнейшие действия аналогичны действиям указанных в пунктах 6.5.1, 6.5.2.

6.6 Критерии ответственности за допущенные нарушения в области пожарной безопасности на ОАО «КУМЗ» (Таблица 1)

Т а б л и ц а 1

Номер позиции	Наименование Нарушения	Категории нарушителей	Мера ответственности							
Работники ОАО «КУМЗ»										
1	Нарушение режима курения: курение вне отведенных для этого мест (рабочие, ИТР, руководители).	Лица, нарушившие режим курения.	Не начисление премии (бонуса) от 10 % до 30 %							
	Повторное нарушение режима курения: курение вне отведенных для этого мест (рабочие, ИТР, руководители).		Не начисление премии (бонуса) от 30 % до 50 %							
	Неоднократное нарушение режима курения: курение вне отведенных для этого мест. (3 и более раз)		Не начисление премии (бонуса) 100 %, увольнение							
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	Лист
										17

П.ПБ.09-2020*Продолжение таблицы 1*

Номер позиции	Наименование нарушения	Категории нарушителей	Мера ответственности
2	Нарушение требований нормативных документов по пожарной безопасности (правил, инструкций): состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов, эксплуатация неисправных или их отсутствие средств пожаротушения, эксплуатация неисправных (самодельных) электронагревательных приборов, электросетей и т.п.	Должностные лица. Лица, ответственные за пожарную безопасность. Лица, виновные в допущенном нарушении.	Предупреждение
	Повторное нарушение (в течении 3 месяцев) требований нормативных документов по пожарной безопасности (правил, инструкций): состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов, эксплуатация неисправных или их отсутствие средств пожаротушения, эксплуатация неисправных (самодельных) электронагревательных приборов, электросетей и т.п.		Не начисление премии (бонуса) от 10 % до 30 %
	Неоднократное нарушение требований нормативных документов по пожарной безопасности (правил, инструкций): состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов, эксплуатация неисправных или их отсутствие средств пожаротушения, эксплуатация неисправных (самодельных) электронагревательных приборов, электросетей и т.п.		Не начисление премии (бонуса) 100 %, увольнение
3	Нарушение требований правил противопожарного режима при проведении огневых: отсутствие талона по технике пожарной безопасности у работника, незаполненный, отсутствующий или просроченный наряд-допуск, не подготовлено рабочее место, отсутствие ПСП или их неисправность и т.п.	Должностные лица, разрешившие проведение данных работ (мастера, начальники участков). Работники выполняющие огневые работы	Не начисление премии (бонуса) от 10 % до 20 %
	Повторное нарушение (в течении 3 месяцев) требований правил противопожарного режима при проведении огневых работ: отсутствие талона по технике пожарной безопасности у работника, незаполненный, отсутствующий или просроченный наряд-допуск, не подготовлено рабочее место, отсутствие ПСП или их неисправность и т.п.		Не начисление премии (бонуса) от 30 % до 50 %

										Лист
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	18

П.ПБ.09-2020*Продолжение таблицы 1*

Номер позиции	Наименование нарушения	Категории нарушителей	Мера ответственности
	Неоднократное нарушение требований правил противопожарного режима при проведении огневых работ: отсутствие талона по технике пожарной безопасности у работника, незаполненный, отсутствующий или просроченный наряд-допуск, не подготовлено рабочее место, отсутствие ПСП или их неисправность и т.п.		Не начисление премии (бонуса) 100 %, увольнение
4	Не устранение нарушений, указанных в Предложениях или Предписаниях, выданных бюро по ПБ, в установленные сроки без уважительной причины (отсутствие согласованной служебной записки по переносу срока и т.п.).	Руководитель структурного подразделения. Ответственные должностные лица.	Не начисление премии (бонуса) от 10 % до 30 %
5	Прохождение обучения мерам и проверки знаний по пожарной безопасности.	Лица, не сдавшие или не прошедшие обучение.	Не начисление премии (бонуса) от 10 % до 30 %
6	Допущенное возгорание, пожар.	Лица, виновные в допущенном возгорании, пожаре.	Не начисление премии (бонуса) 100 % (увольнение)
Сторонние организации			
1	Нарушение режима курения.	Лица, нарушившие режим курения.	Штраф организации за работника 2000 руб.
2	Нарушение требований правил противопожарного режима: несоблюдение противопожарного режима на территории (наличие сгораемого мусора, разливы масла, окурков, использование нестандартных электронагревательных приборов, отсутствие разрешения на эксплуатацию электронагревательных приборов, нарушения при эксплуатации вагонов-бытовок и т.п.).	Должностные лица. Лица, ответственные за пожарную безопасность. Лица, виновные в допущенном нарушении.	Штраф организации за работника до 5000 руб.
3	Нарушение требований правил противопожарного режима при проведении огневых работ: отсутствие талона по технике пожарной безопасности у работника, незаполненный, отсутствующий или просроченный наряд-допуск, не подготовлено рабочее место, отсутствие ПСП или их неисправность и т.п.	Должностные лица, разрешившие проведение данных работ. Работники выполняющие огневые работы	Штраф организации за работника до 5000 руб.

										Лист
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	19

П.ПБ.09-2020*Окончание таблицы 1*

Номер позиции	Наименование нарушения	Категории нарушителей	Мера ответственности
4	Не устранение нарушений, указанных в Предложениях или Предписаниях, выданных бюро по ПБ, в установленные сроки без уважительной причины (отсутствие согласованной служебной записки по переносу срока и т.п.).	Руководитель подрядной организации. Ответственные должностные лица.	Штраф организации от 2000 руб. до 5000 руб.
5	Допущенное возгорание, пожар.	Лица, виновные в допущенном возгорании, пожаре.	Штраф организации 20000 руб. Возмещение ущерба в гражданском порядке.

7 Перечень документов, на которые даны ссылки

Федеральный закон «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21 декабря 1994 года.

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123 –ФЗ от 22 июля 2008 года.

«Правила противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 года.

П р и м е ч а н и е – При применении настоящего Положения необходимо проверить действие ссылочных документов. Если ссылочный документ изменен (отменен), то следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то пункт, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

										Лист
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	20

П.ПБ.09-2020

РАЗРАБОТАЛ

Начальник бюро
по пожарной безопасности



А.Ю. Фахуртдинов

ПРОВЕРИЛ


Зам. главного инженера
по ОТ, ПБ и экологии



С.Ю. Громова

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер



А.В. Белоусов

										Лист
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	21

П.ПБ.09-2020

**Приложение А
(обязательное)
Форма бланка протокола заседания комиссии
по проверке знаний ИТР ОАО «КУМЗ»**

Протокол № _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.
заседания комиссии по проверке знаний ИТР ОАО «КУМЗ», прошедших обучение по программе «Обучение ИТР ОАО «КУМЗ» мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара».

Комиссия в составе:
 Председателя _____ Начальник бюро по ПБ - Ф.И.О. _____
 и членов _____ Ведущий инженер бюро по ПБ - Ф.И.О. _____
 _____ Инженер бюро по ПБ - Ф.И.О. _____
 провела проверку знаний в объеме программы «Обучение ИТР ОАО «КУМЗ» мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара».

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Цех	Профессия	Стаж работы	Результат проверки знаний (сдал, не сдал)	Подпись проверяемого	Примечание
1							
2							
3							
4							

Председатель комиссии _____ (подпись) _____ (Ф.И.О. (фамилия, инициалы))

Члены комиссии: _____ (подпись) _____ (Ф.И.О. (фамилия, инициалы))
 _____ (подпись) _____ (Ф.И.О. (фамилия, инициалы))

Форма 43/ООГ-109, ревизия 00

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	Лист
										22

П.ПБ.09-2020

Приложение Б
(обязательное)

Форма бланка протокола заседания комиссии
по проверке знаний рабочих ОАО «КУМЗ»

Протокол № _____
от « _____ » _____ 20____ г.

заседания комиссии по проверке знаний рабочих ОАО «КУМЗ», прошедших обучение по программе «Обучение рабочих ОАО «КУМЗ» мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара».

Комиссия в составе:

председателя _____ Начальник бюро по ПБ - Ф.И.О. _____

и членов _____ Ведущий инженер бюро по ПБ - Ф.И.О. _____

Инженер бюро по ПБ - Ф.И.О. _____

провела проверку знаний рабочих в объеме программы «Обучение рабочих ОАО «КУМЗ» мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара».

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Цех	Профессия	Стаж работы	Результат проверки знаний (сдал, не сдал)	Подпись проверяемого	Примечание
1							
2							
3							
4							

_____)
Ф.И.О.
(фамилия, инициалы)

_____)
Ф.И.О.
(фамилия, инициалы)

_____)
Ф.И.О.
(фамилия, инициалы)

_____)
(подпись)

_____)
(подпись)

_____)
(подпись)

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Ф-форма 43/ООТ-110, ревизия 00

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	Лист
										23

П.ПБ.09-2020

**Приложение В
(обязательное)**

**Перечень документов, регламентирующие деятельность цеха
в области пожарной безопасности (приказы, положения, инструкции и т.п.)
на ОАО «КУМЗ»**

В1 Положение о цеховой пожарно-технической комиссии (ПТК).

В2 Положение о цеховой добровольной пожарной дружине (ДПД).

В3 Инструкция по охране труда «Меры пожарной безопасности в цехе».

В4 Приказы начальника цеха:

- о создании и составе пожарно-технической комиссии цеха;
- о создании и составе добровольной пожарной дружины цеха;
- о лицах, ответственных за обеспечение пожарной безопасности цеха в целом, на участках, производственных помещениях, АБК (кабинетах);
- о местах для курения и лицах, ответственных за обеспечение пожарной безопасности на них, в том числе за своевременную их уборку;
- о лицах, ответственных за исправное содержание, эксплуатацию, обслуживание и своевременную перезарядку первичных средств пожаротушения (огнетушителей), установок пенного пожаротушения (при их наличии), за ведение журнала «Учета ПСП (огнетушителей)»;
- о лицах, ответственных за исправное содержание и эксплуатацию внутренних пожарных кранов;
- о лицах, ответственных за исправное состояние подъездных путей к пожарным гидрантам, своевременную уборку защитных пирамид (крышек колодцев) от растительности, снега, наледи и т.п. в радиусе 1м;
- о лицах, ответственных за обеспечение пожарной безопасности на местах временного хранения или сменной потребности ГСМ;
- о нормах содержания ГСМ на местах временного хранения или сменной потребности ГСМ в соответствии с производственной необходимостью;
- о лицах, ответственных за содержание и очистку систем вентиляции.

В5 Наличие:

- планов эвакуации, вывешенных на видных местах;
- знаков пожарной безопасности (огнетушитель, курение разрешено, курение запрещено, ПК, ПГ и т.п.);
- наличие табличек на дверях помещений:
 - а) функционального назначения помещения;
 - б) категории по взрывопожарной и пожарной опасности производства и класса зон по взрывопожарной и пожарной опасности (где требуется);
 - в) с фамилией, должностью и номер телефона ответственного за пожарную безопасность.

										Лист
										24
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	

П.ПБ.09-2020

Приложение Г
(обязательное)

Требования пожарной безопасности
для площадок временного хранения ГСМ

Г1 Площадки (места) временного хранения ГСМ необходимо расположить таким образом, чтобы оно удовлетворяло следующим условиям:

- площадка для временного хранения ГСМ должна быть расположена не ближе 2 метров от источников тепла и электрооборудования;
- удобный подъезд для транспортных средств.
- возможность свободного маневрирования транспортных средств при разгрузке.
- простота инвентаризации, легкость визуального контроля состояния емкостей.

Г2 Хранение ГСМ в строгом соответствии с нормами на основании разработанных регламентов по техническому обслуживанию оборудования, утвержденных главным инженером.

Г3. Для исключения растекание жидкости в случае аварии площадки для хранения ГСМ должны иметь поддоны.

Г4. Площадки для хранения ГСМ необходимо ограждать негорючим ограждением высотой не менее 1,5 м.

Г5. Разлитые ГСМ необходимо немедленно убирать, а места разлива посыпать песком (опилом) с последующей уборкой до окончания смены.

Г6. Емкости для ГСМ должны быть окрашены желтой краской, пронумерованы, иметь маркировку ГСМ. На месте временного хранения ГСМ должны быть знаки пожарной безопасности: «Место временного хранения ГСМ», «Пожароопасно», «Запрещается тушить водой», «Запрещается пользоваться открытым огнем и курить».

Г7. Хранения бочек на полу с ГСМ необходимо не более чем в 1 ярус.

Г8. Бочки должны устанавливаться пробками вверх.

Г9. Пустые металлические бочки, загрязненные нефтепродуктами, необходимо хранить отдельно на специально отведенных площадках, с закрытыми горловинами. Ответственные лица цеха должны организовать их своевременный вывоз на склад ГСМ цеха № 32.

Г10. Нельзя использовать пустые бочки в качестве ограждения на дорогах или для укрепления стоек строительных лесов или подмостей. Запрещено использовать бочки при сварочных работах или пайке твердым припоем, равно как и разрезать их кислородно-ацетиленовыми аппаратами, так как это может привести к взрыву.

Г11. Для перелива ГСМ должно быть предусмотрено отдельное место, оборудованное соответствующими приспособлениями для выполнения этих работ и поддоном для предотвращения разлива легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и ГЖ.

										Лист
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	25

П.ПБ.09-2020

Налив ГСМ разрешается с помощью сифона или насоса только в специальную тару с крышками (пробками), которые плотно закрываются. Налив ГСМ в стеклянные емкости запрещается. Когда смазочные материалы не используются, емкость должна быть плотно закрыта.

Г12. Подача ГСМ должно осуществляться централизованно. Допускается небольшое количество ГСМ доставлять к рабочему месту в специальной небьющейся безопасной таре. Применение открытой тары не разрешается.

Г13. Хранить жидкости разрешается только в исправной таре. При обнаружении подтекания ГСМ из емкостей течь следует немедленно устранить. Пролитая жидкость должна немедленно убираться.

Г14. Необходимо своевременно убирать пропитавшиеся ГСМ опил, ветошь или бумагу, используемые для очистки. Емкости (баки, бочки, канистры) с ГСМ должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

Г15. На площадках для временного хранения ГСМ запрещается:

- курение, пользование открытым огнем;
- хранение посторонних предметов и материалов;
- проведение пожароопасных (огневых) работ;
- эксплуатация емкостей, имеющих перекосы, трещины;
- приемка на хранение поврежденных бочек, бочек без пробок или закрытых пробками, не отвечающими таре;
- применение инструмента для откручивания пробок из металла, который дает искры.

Г16. Места хранения горючих смазочных материалов должны быть снабжены передвижными порошковыми (ОП-50) или углекислотными (ОУ-40) огнетушителями, а также ящиками с песком. При тушении пожара не допускается использовать воду, так как горящее масло может плавать по поверхности и способствовать распространению огня.

Г17. На места временного хранения ГСМ должны быть разработаны планировки.

										Лист
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	26

П.ПБ.09-2020Приложение Д
(обязательное)Протокол о нарушении требований правил противопожарного режима в РФ
БЮРО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**ПРОТОКОЛ**
о нарушении требований «Правил противопожарного режима в РФ»

« ____ » _____ 20 ____ г.

№ ____ ПБ/ ____

Наименование организации _____

Цех, должность, лс _____

Фамилия _____

Имя _____

Отчество _____

Данным работником допущены нарушения требований пунктов _____ «Правил
противопожарного режима в РФ», _____

а именно: _____

Объяснение работника по факту нарушения:

дата, время_____
подпись нарушителя

Протокол составил:

должность, Ф.И.О._____
подпись

Предлагается: _____

Начальник бюро по ПБ

А.Ю.Фахуртдинов

										Лист
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	27

П.ПБ.09-2020Приложение Е
(обязательное)

Форма бланка предложения по пожарной безопасности

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**
по пожарной безопасности

« ____ » _____ 20 ____ г.

№ ____ / ПБ- ____

Кому: _____
Ф. И. О. представителя структурного подразделения (организации)Инженером ПБ _____ проведена проверка (организации) цеха № _____
на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности.С целью устранения выявленных нарушений по пожарной безопасности, необходимо
выполнить следующие мероприятия в указанные сроки:

№ п/п	Перечень мероприятий по пожарной безопасности для устранения выявленных нарушений	Срок выполнения	Отметки о выполнении (подпись лица проводившего проверку)

Предложение выдал инженер ПБ _____

Предложение получил
представитель цеха № _____
(организации) _____Примечание: при не выполнении данного Предложения приложить Протокол о наказании
ответственного лица за выполнение указанных мероприятий (с объяснением)

Форма 43/ООТ-112, ревизия 00

										Лист
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	28

П.ПБ.09-2020Приложение Ж
(обязательное)

Форма бланка предписания по пожарной безопасности

БЮРО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**ПРЕДПИСАНИЕ**

по пожарной безопасности

« ____ » _____ 20__ г.

№ _____ /ПБ-__

Кому: _____
Ф. И. О. руководителя структурного подразделения, организации

Бюро по пожарной безопасности « ____ » _____ 20__ года проведена проверка (организации) цеха № ____ на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности. С целью устранения выявленных нарушений по пожарной безопасности, предписываю выполнить следующие мероприятия в указанные сроки:

№ п/п	Перечень мероприятий по пожарной безопасности для устранения выявленных нарушений	Сроки выполнения, ответственный	Отметка о выполнении

Предписание выдал
Главный инженер _____ Ф.И.О.Предписание получил
Начальник цеха № ____ (отдела, организации) _____

Форма 43/ОО Т-113, ревизия 00

										Лист
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	29

П.ПБ.09-2020

Приложение 3
(обязательное)

Форма бланка акта об отказе дачи письменного
объяснения и росписи в протоколе о нарушении

А К Т

« ____ » _____ 20__ г.

Настоящий акт составлен о том, что « ____ » _____ 20__ г. в ____ час. ____ мин.

должность, организация, Ф.И.О.

было предложено написать объяснительную в протоколе о нарушении требований «Правил противопожарного режима в РФ» по факту _____

Комиссией в составе:

1. _____
2. _____
3. _____

подтверждая факт нарушения, изложенного выше, составлен настоящий акт о том, что

Ф.И.О.

ознакомился с протоколом о нарушении требований «Правил противопожарного режима в РФ»

№ _____ от _____ 20__ г. и от подписи и написания объяснения отказался.

Подпись: _____ / _____ / « ____ » _____ 20__ г.
 _____ / _____ / « ____ » _____ 20__ г.
 _____ / _____ / « ____ » _____ 20__ г.

Форма 43/ООТ-114, ревизия 00

										Лист
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	30

